

※本図の設備配管位置は、全て床立上げの場合を示します。

※設備配管はキッチン設置前に行ってください。

※取付下地は取付位置を中心に幅100mm以上
厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

※壁側のキャビネットがスライドタイプ（引出タイプ）の場合
鎖縁・巾木等との干渉にご注意下さい。


※床面にネジで固定する場合がありますので
床暖房の設置範囲にはご注意ください。

※製品の外形寸法は概略表記しております。

※く＜内寸法は天板高さに連動して変化します。

※図のく＜内寸法は天板高さH850mmの場合を示します。

例) 天板高さH：800mmの場合は「-50mm」、
天板高さH：900mmの場合は「+50mm」となります。

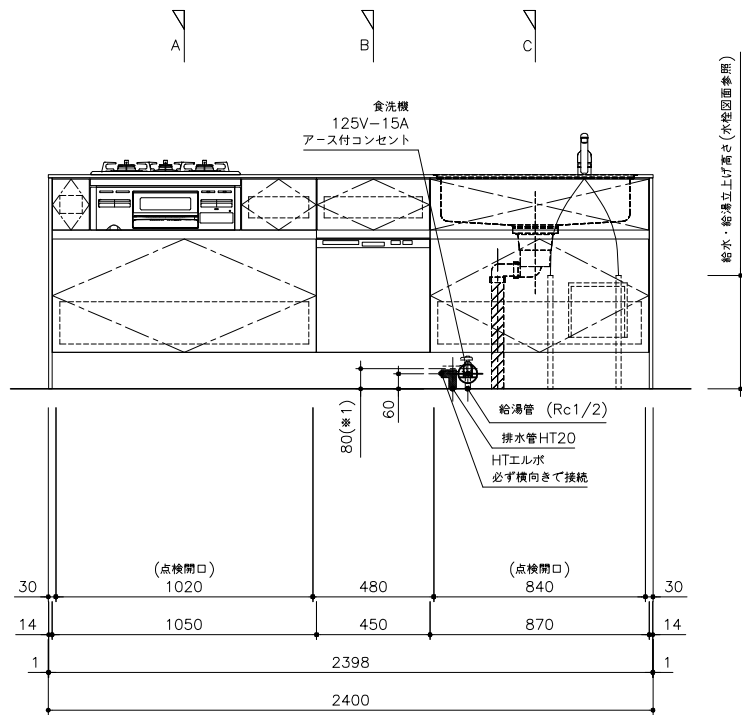

A 断面図

850
13
145
592(下台取付位置)
195
110(底栓開口)
50
100(ガス配管床出し位置)
56.2
593.8
650

B 断面図

850
13
145
592(下台取付位置)
195
現場加工
切欠き
130
30
56.2
593.8
650

