




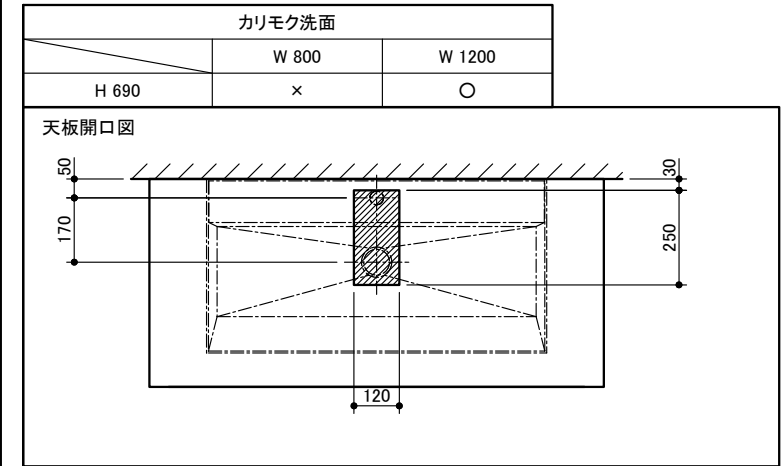

※（ ）寸法はW802の場合です。

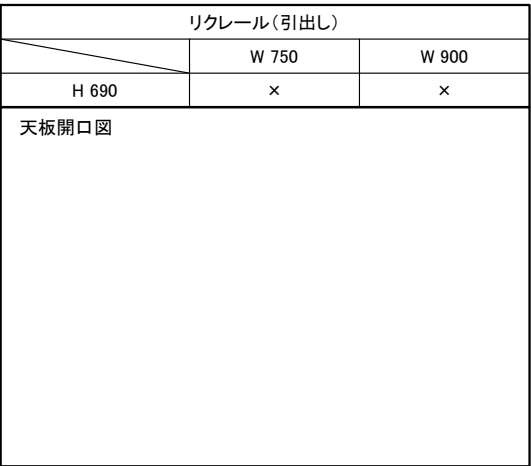

※【A】寸法は別紙の適合水栓表でご確認ください。
※ 混合水栓の給水・給湯管が短い場合、フレキチューブ等を別途、現場にて手配してください。
※ 単水栓を使用の場合、フレキチューブ等を別途、現場にて手配してください。
(フレキチューブ等長さにより、A寸法は変わります)
※ 水栓によりスパウトの長さが異なり、ボウル位置等が変わりますのでご注意ください。

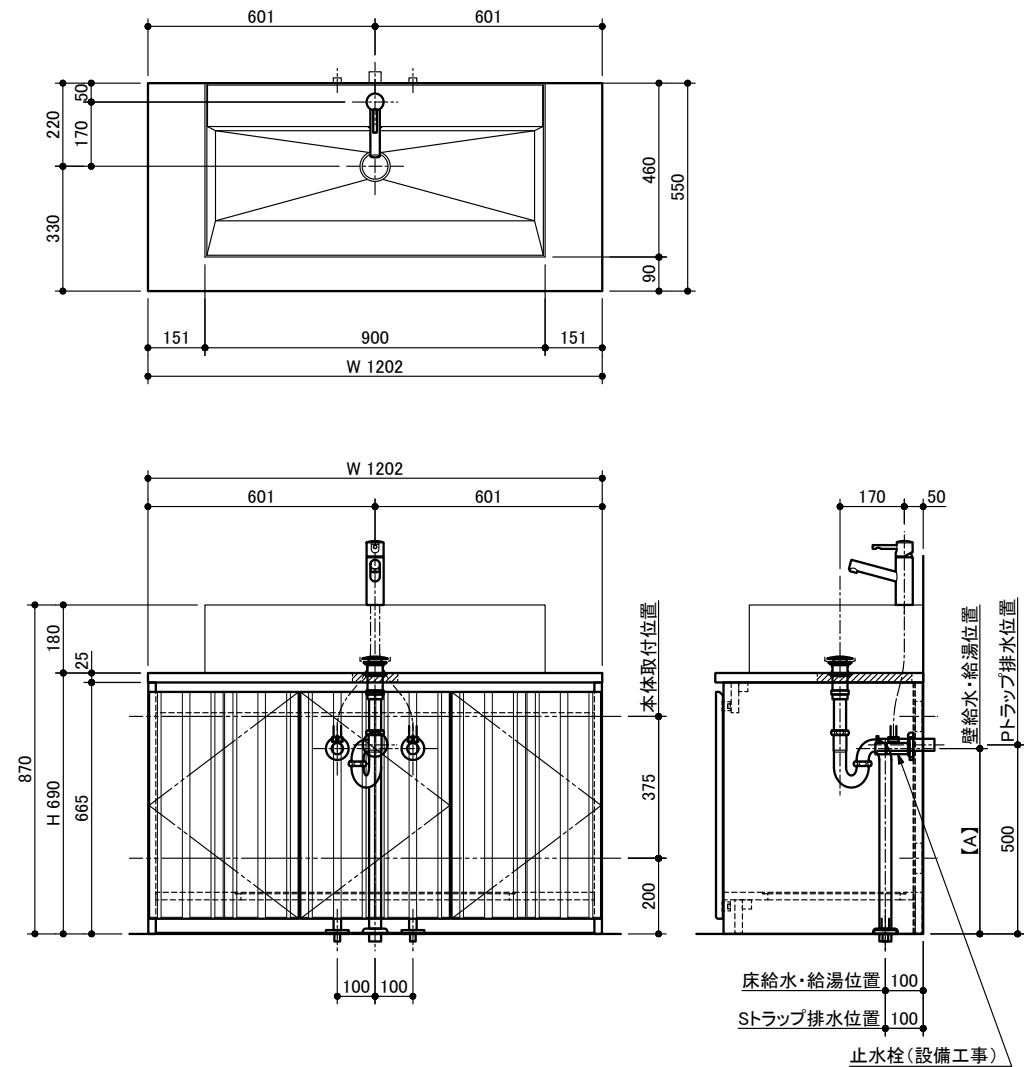